






시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-104042K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 신영메탈
 - 주소 : 인천광역시 서구 봉수대로 1336-21 (왕길동) 나동(왕길동)
3. 시험기간 : 2021년 09월 30일 ~ 2021년 10월 15일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 일반 1,2,3 / SY 1,2,3
6. 시험방법
 - (1) KS F 2423 : 2016

확인	작성자 성명	임귀환	김기환	기술책임자 성명	조영근	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2021년 10월 15일

한국건설생활환경시험연구원장

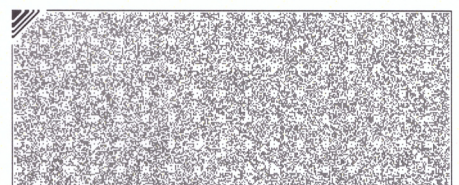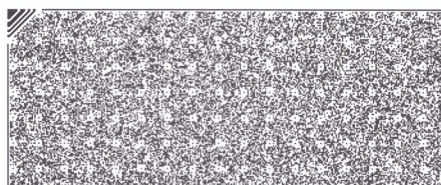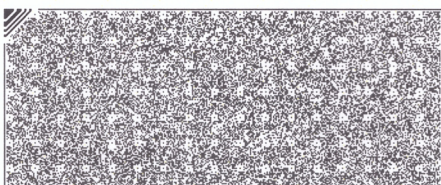

시험성적서

성적서번호 : CT21-104042K

7. 시험결과

1) 일반 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
또갸 인장 강도	MPa	(1)	0.7	(20±15)℃, (65±20)% R.H.	A

2) 일반 2

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
또갸 인장 강도	MPa	(1)	0.7	(20±15)℃, (65±20)% R.H.	A

3) 일반 3

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
또갸 인장 강도	MPa	(1)	0.7	(20±15)℃, (65±20)% R.H.	A

4) SY 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
또갸 인장 강도	MPa	(1)	0.9	(20±15)℃, (65±20)% R.H.	A

5) SY 2

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
또갸 인장 강도	MPa	(1)	0.9	(20±15)℃, (65±20)% R.H.	A

6) SY 3

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
또갸 인장 강도	MPa	(1)	0.9	(20±15)℃, (65±20)% R.H.	A

* 시험시료: 의뢰자 제시

※ 시험장소

A : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

----- 끝 -----

